


















Pianta Piano Terra: layout - vie d'esodo


LEGENDA :

- | | | | |
|---|--|---|--|
|  | Estintore a polvere kg.6 tipo 21A-113B |  | Uscita di sicurezza orizzontale |
|  | Estintore a polvere kg.6 |  | Quadro elettrico |
|  | Estintore a CO ₂ kg.5 |  | Pulsante di sgancio impianto elettrico |
|  | Idrante UNI Ø 45 (protezione interna) |  | Avvisatore ottico-acustico |
|  | Valvola di sezionamento |  | Allarme antincendio manuale |
|  | Attacco autopompa V.F. |  | — : — Anello idrico antincendio |
|  | Punto di raccolta |  | Ventilconvettore : potenzialità 15Kw/codacuo |
|  | Cassetta Pronto Soccorso |  | Valvola di arresto gas-metano |

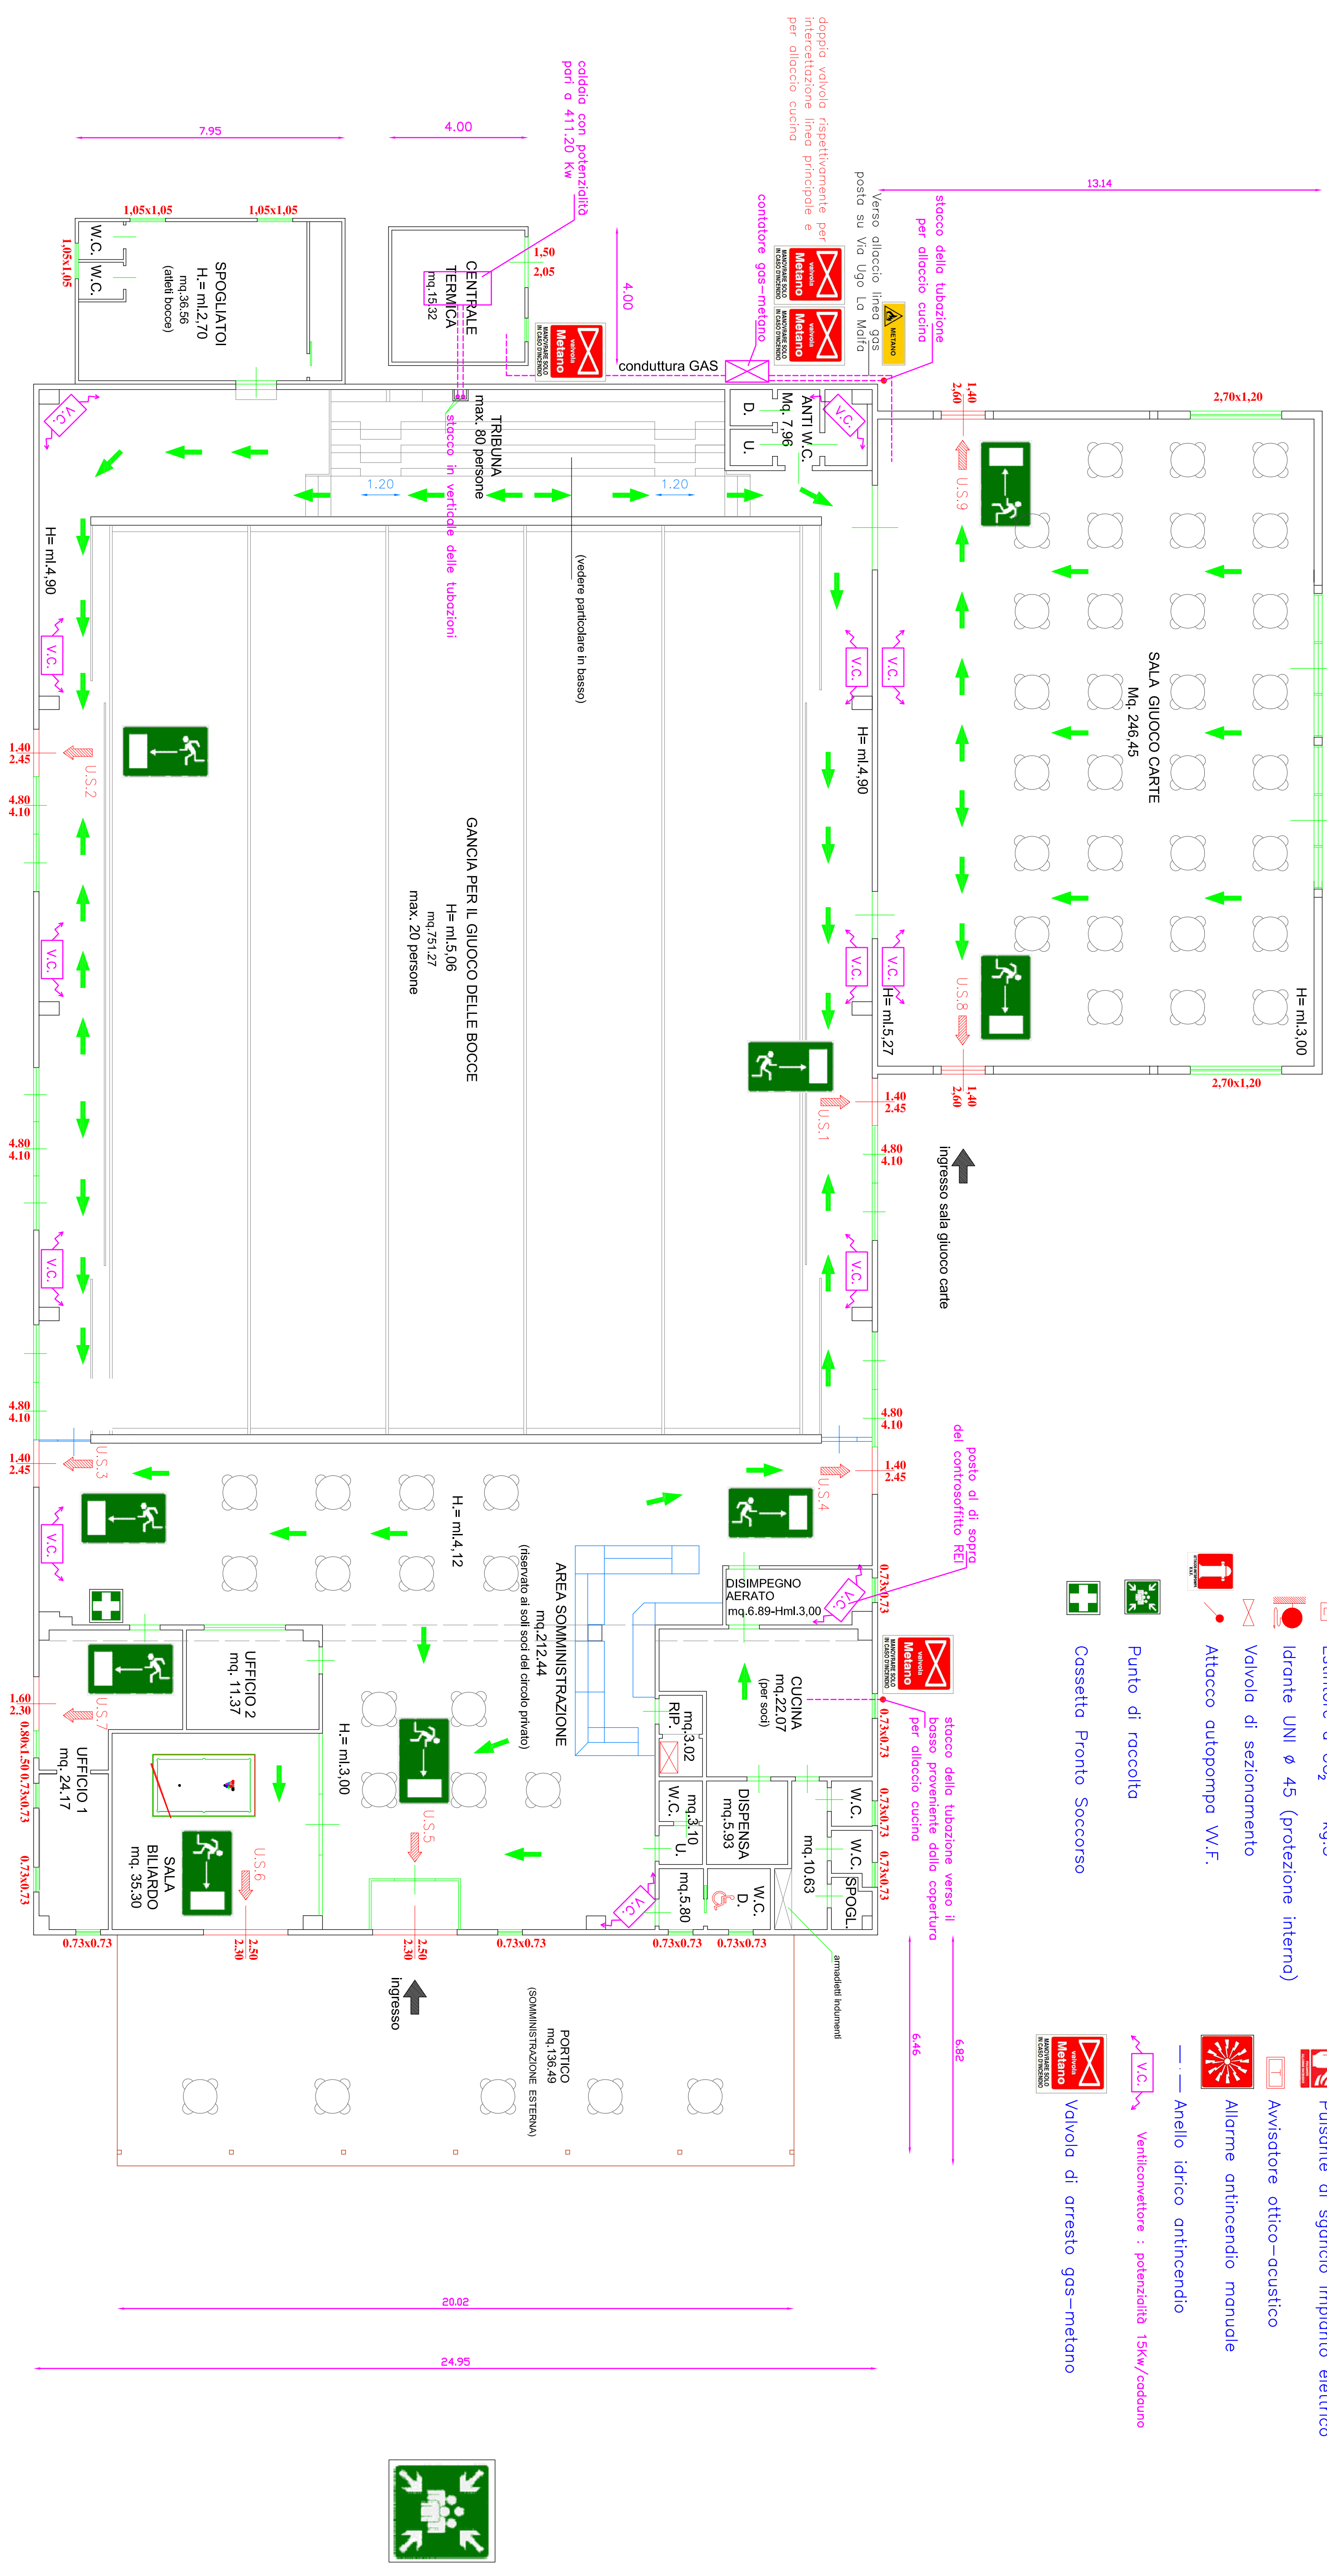

Limite tamponatura esterna

SEZIONE TRIBUNA

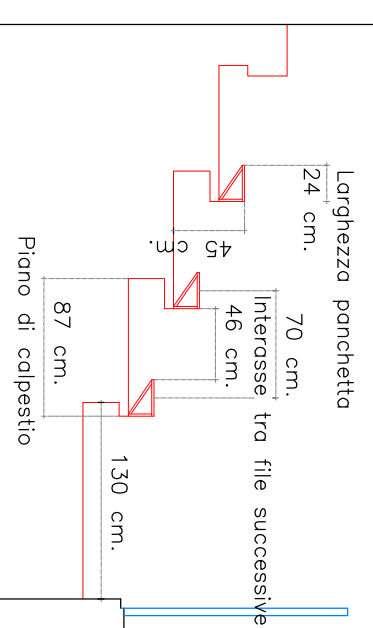

COMMITTENTE: Società Boccotifila Jesina A.S.D. Via U. La Malfa, 136 Jesi (AN)				ARMATURA CALCESTRUZZO Rck 300 CEMENTO TIPO 425	
ARCHITETTURA STRUTTURA ACCIAIO	<input type="checkbox"/> STRUTTURA C.A. <input type="checkbox"/> IMPIANTI TECNICI	<input type="checkbox"/> PROG. N. <input checked="" type="checkbox"/>	DISEGNATORE		
TAVOLA <div style="font-size: 48pt; text-align: center;">3</div>	PROGETTO: Valutazione progetto allegato per un impianto sportivo sito in Via Ugo la Malfa, 13/B Jesi (AN) ATTIVITA' N. 65.1.B (ex 83) - 74.2.B (ex 91.2)		VARIANTE <div style="text-align: center;">2</div>		
SCALA 1:100	OGGETTO: piano terra con Loyout e vie d'accesso	DATA 21/12/2015	RIF. prot. 16519		