


PIANTA DELLA SISTEMAZIONE ESTERNA

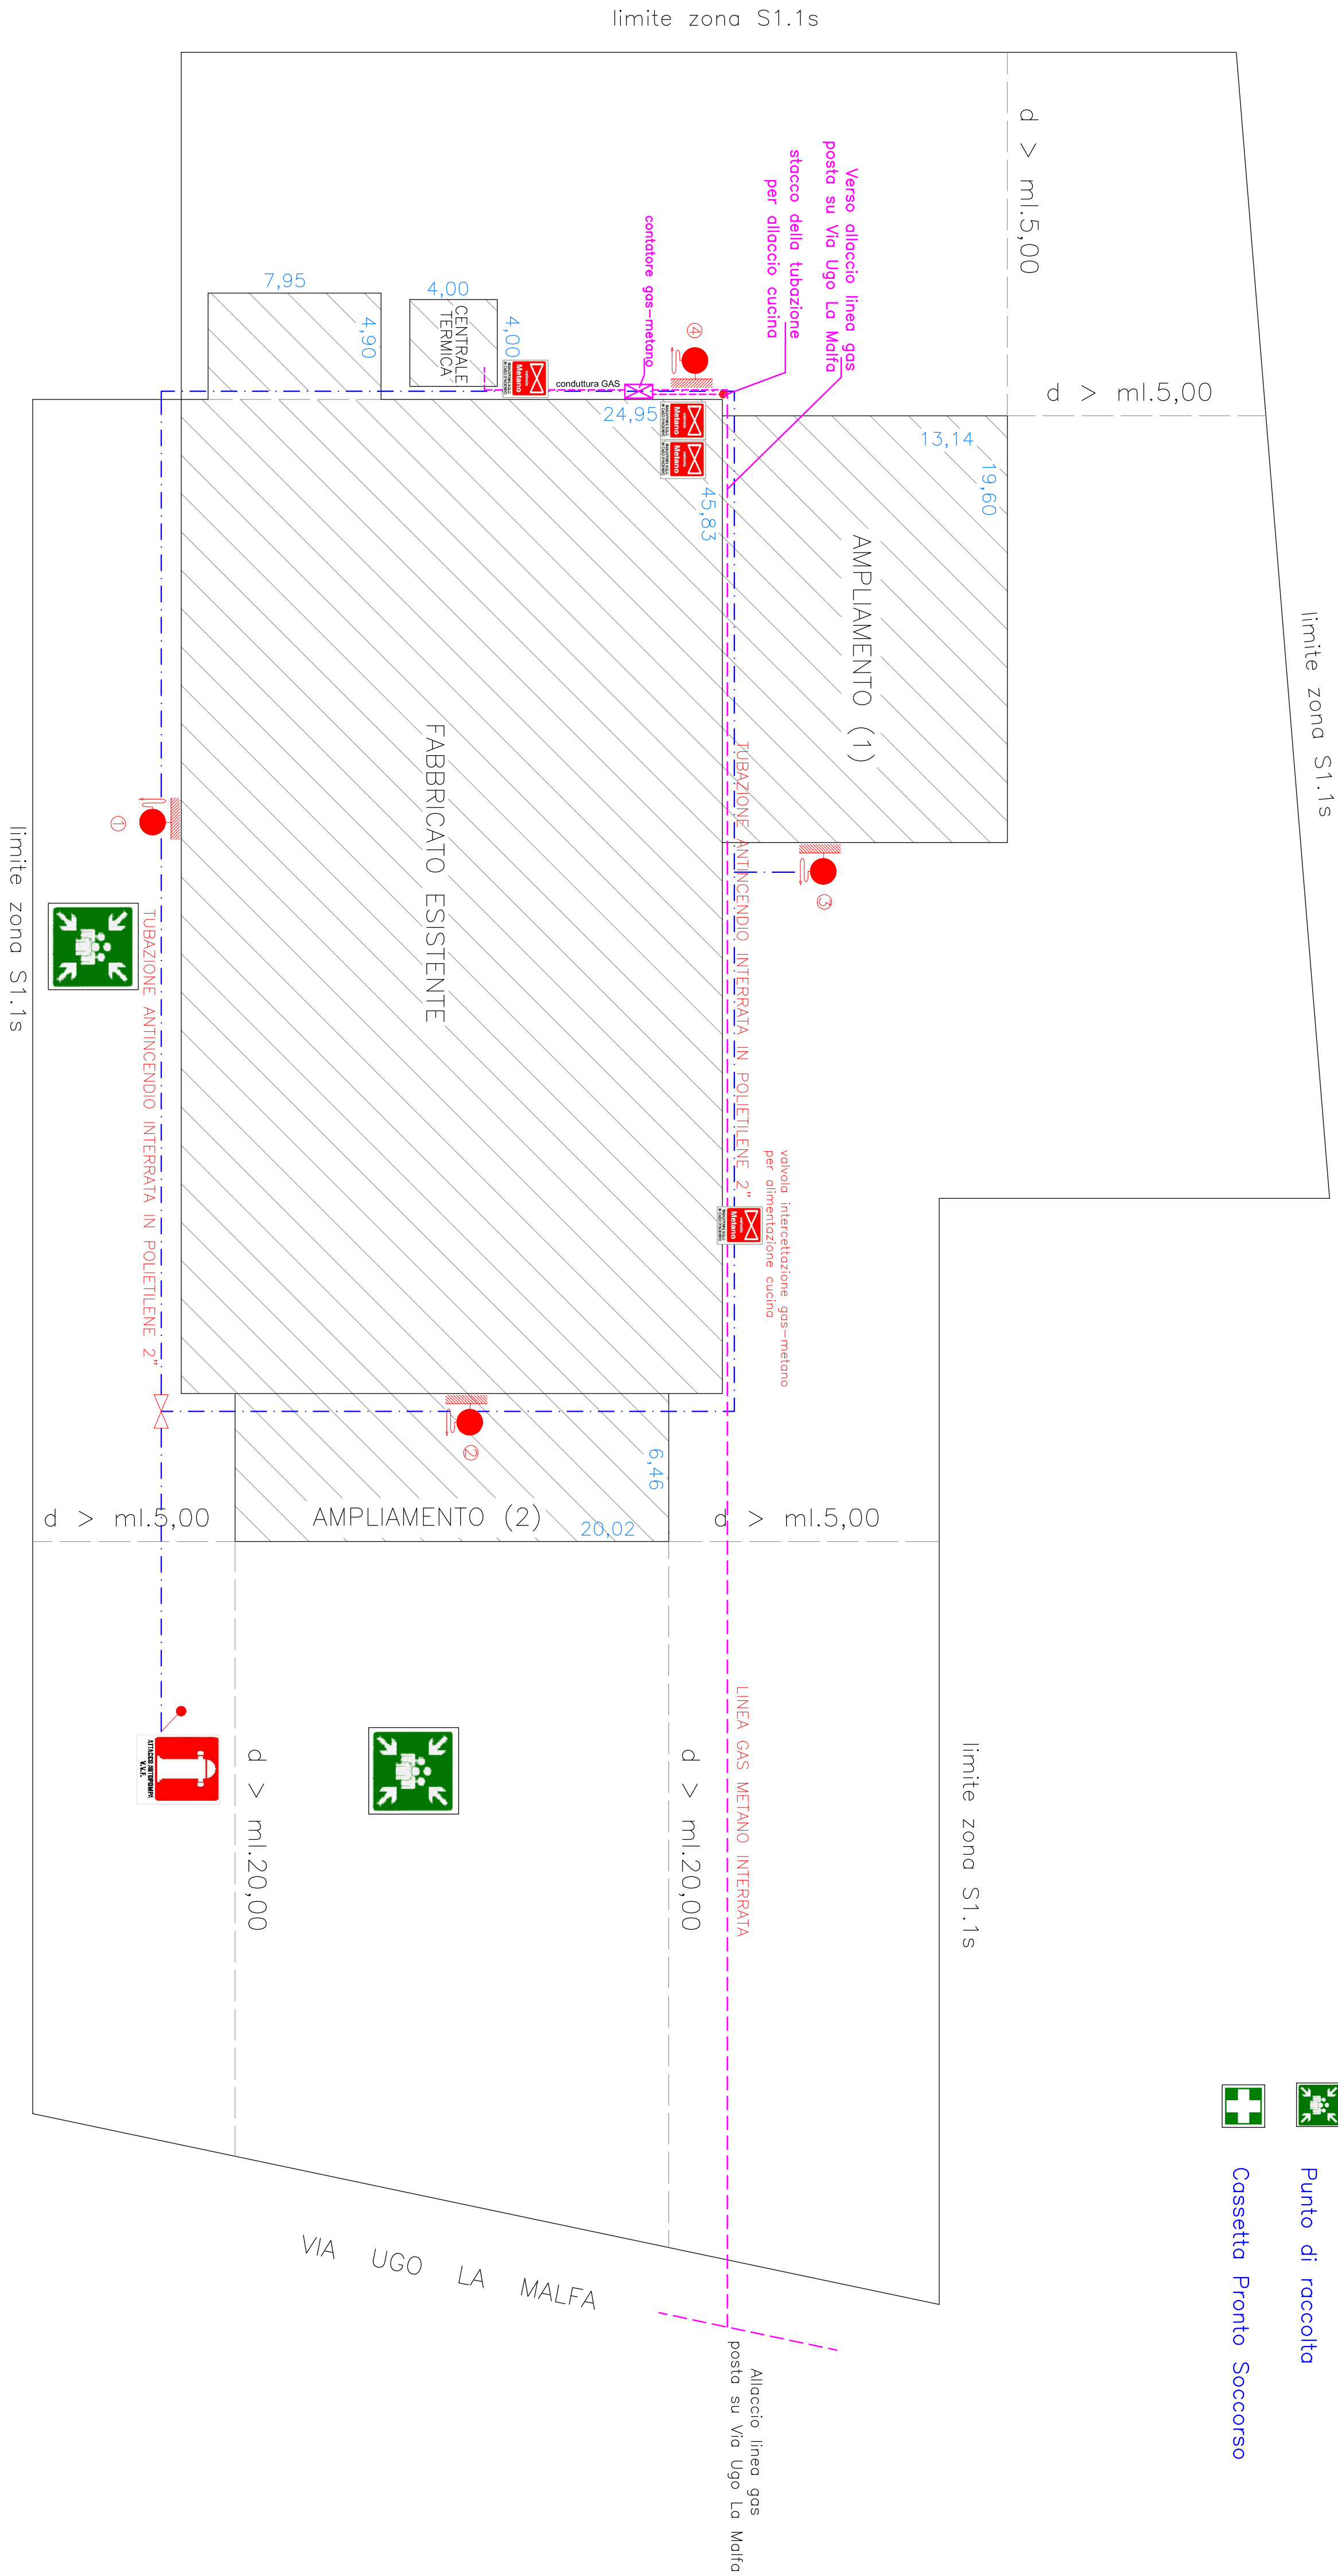

- Estintore a polvere kg.6 tipo 21A-113B
- Estintore a polvere kg.6
- Estintore a CO₂ kg.5
- Idrante UNI Ø 45 (protezione interno)
- Valvola di sezionamento
- Attacco autopompa V.F.
- Punto di raccolta
- Cassetta Pronto Soccorso

Uscita di sicurezza orizzontale

Quadro elettrico


Pulsante di sgancio impianto elettrico

Avvisatore ottico-acustico

Allarme antincendio manuale

Anello idrico antincendio

STRALCIO DEL P.R.G.



COMMITTENTE: Società Bocciofilia Jesina A.S.D. Via U. La Malfa, 13/B Jesi (AN)					ARMATURA CALCESTRUZZO CEMENTO TIPO 425	FeB44k Rck 300 425
ARCHITETTURA STRUTTURA ACCIAIO		<input type="checkbox"/> STRUTTURA C.A.	<input type="checkbox"/> IMPIANTI TECNICI	<input checked="" type="checkbox"/> PROG. N.	DISEGNATORE	
TAVOLA		PROGETTO:			VARIANTE	
1		Valutazione progetto allegato per un impianto sportivo sito in Via Ugo la Malfa, 13/B Jesi (AN) ATTIVITA' N. 65.1.B (ex 83) – 74.2.B (ex 91.2)			RIF. prot. 16519	
SCALA 1:200					OGGETTO: sistemazione esterna con posizionamento, mezzi idrici antincendio, stirocio e posiz. valvole di intercettazione del gas	
MB STUDIO TECNICO DOTT. ING. MARCO BOROCCI VIA PICCITU' N.1 JESI (AN) 60035 TEL. 0731/57885 – FAX 0731/57885						